



optiphan Mannerheimintie 105 00280 HELSINKI puh. 010 507 6000 fax. 010 507 6100	SUUN. YLIKHMJ ALLEKIRJOTUS	PIIRT. VESTYYP	KOHDE Koy Porin Asema-aukio SAMK-kampus	JÄRJESTELMÄ TUNNUS TARKENNE SISÄLTÖ LÄMMITYSVERKOSTO UUDISOSA, OSA A TOIMINTAKAAVIO	TYÖNUMERO TOIMIALA PIIRUSTUSNUMERO 6079 RAKENNUSAUTOMAATIO 6079-G0-006	REV. PVM 24.1.2014	KUVAAUS J7 SVU 1/2
	○ = OHJELMALLINEN TOIMINTA ◇ = FYYSSINEN VALVONTAPISTE —f— = KAAPELOINTI (SU)			A = HÄLYTYYS I = NÄYTTÖ S = OHJAUS C = SÄÄTÖ M = MITTAUS L = IMPULSSI	6079 RAKENNUSAUTOMAATIO 6079-G0-006	REV. PVM 24.1.2014	KUVAAUS J7 SVU 1/2

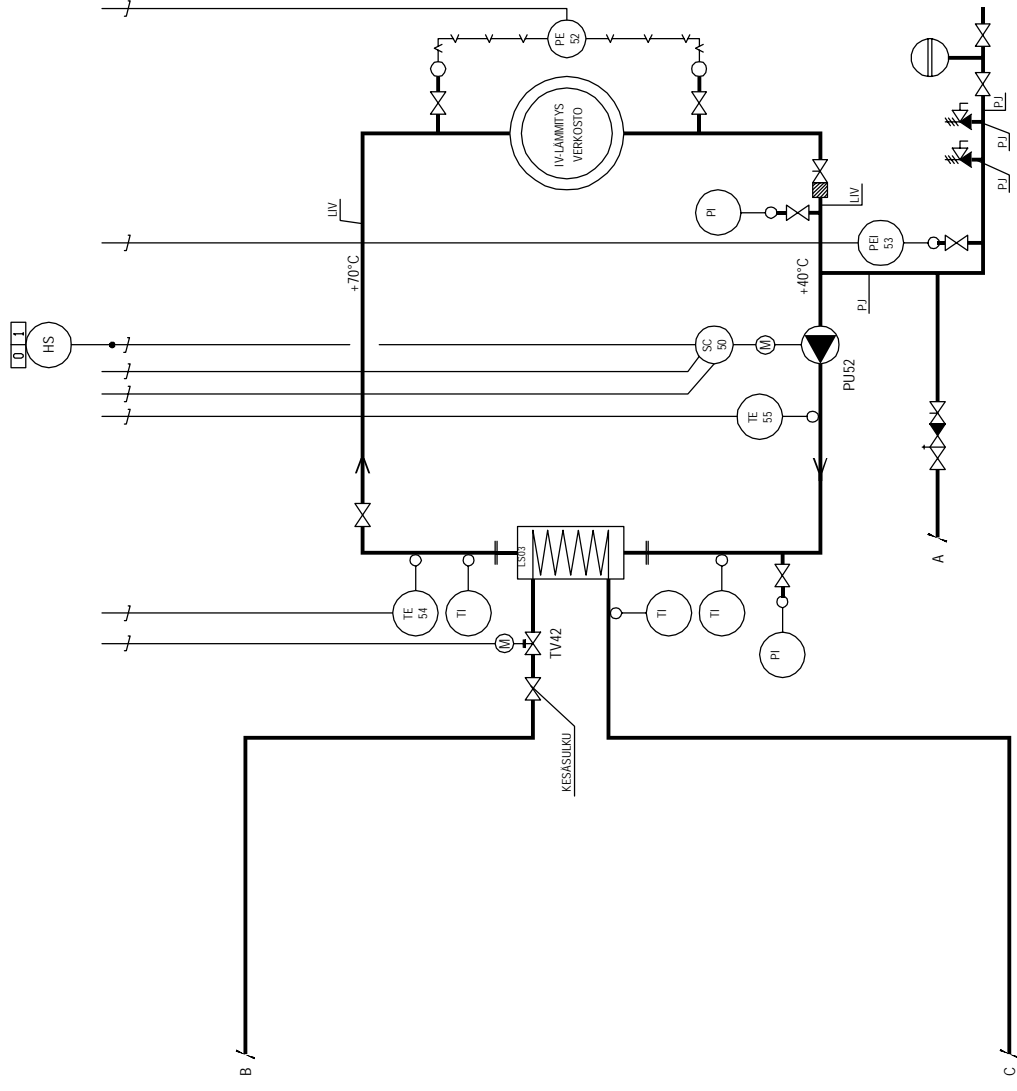

LÄMMÖNJAKOKESKUKSEN LAITTEIDEN MITOITUSTEHDOT		
KRYYTTÖVESI LS1	LÄMMITYS LS2	ILMASTOINTI LS3
520 kW	250 kW	845 kW
TEHD		

○ = OHJELMALLINEN TOIMINTA ◊ = FYSINEN VALVONTAPISTE —f— = KAAPeloINTI (SU)

optiplan Mannerheimintie 105 00280 HELSINKI puh. 010 507 6000 fax. 010 507 6100	SUUN.	PIIRT.	KOHDE	JÄRJESTELMÄ	TYÖNUMERO	REV.	KUVAUS
	ALLEKIRJOTUS		Koy Porin Asema-aukio SAMK-kampus	TUNNUS TARKENNE SISÄLTÖ	TOIMIALA	6079 RAKENNUSAUTOMAATIO	PVM 24.1.2014
			SISÄLTÖ	UUDISOSA, OSA A TOIMINTAKAAVIO	PIRUSTUSNUMERO	6079-50-006	M = MITTAUS C = SÄÄTÖ S = OHJAUS I = NÄYTTÖ
						A = HÄLYTYS I = NÄYTTÖ S = OHJAUS C = SÄÄTÖ M = MITTAUS L = IMPULSSI	