

## INVA WC HÄTÄKUTSUJÄRJESTELMÄ (ESIM. ABB)


### TARKOITUS

TÄMÄN JÄRJESTELMÄN TARKOITUKSENA ON PALVELLLA LIIKUNTARAJOITTEISIA JA MUITA AVUUN TARPESSA OLEVIA WC-TILOISSA.

### TOIMINTAPERIAATE

PAINETTAESSA HÄLYTYSPAINIKETTA TILAN ULKOPUOLELLA OLEVAN HÄLYTTIMEN MERKKIVALO VILKKUU JA SUMMERI SOI KATKONAISESTI. PAINIKKEISSA ON RAUHOITUSMERKKIVALO JOKA ON MERKKINÄ KÄYTTÄJÄLLEITÄ AVUNPYYNTÖ ON TOIMINUT. HÄLYTYS ON VOIMASSA KUNNES SE KUITATAAN VALVONTAKOJEEN KUITTAUSPAINIKKEESTA, JOKA ASENNETAAN ESIM. WC:N OVIPIE-LEEN SISÄPUOLELLE. HÄLYTTIMEN SUMMERI VOIDAAN IRKITYKKEÄ KIINTEASTI, JA HÄLYTYSPAINIK-KEISSA ON TOIMINNAVÄLITIN.

- TOIMINTO A: RAUHOITUSMERKKIVALOT SYTTYVÄT KAIKISSA PAINIKKEISSA
- TOIMINTO B: RAUHOITUSVALO SYTTYY VAIN NIISSÄ PAINIKKEISSA JOITA ON PAINETTU

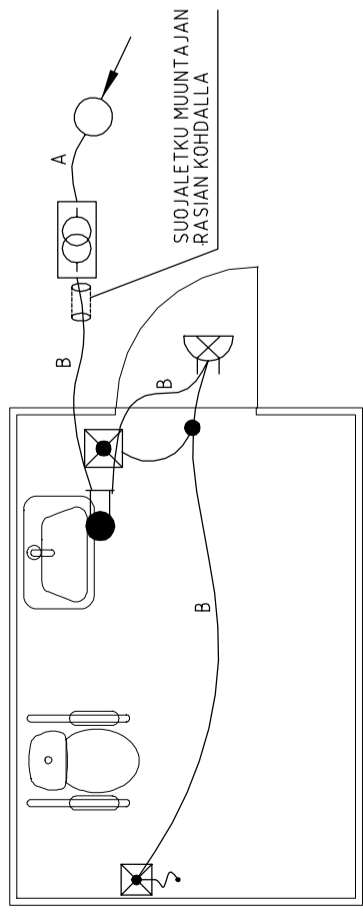

KAAPeloINTI: A = ESIM. MMJ 2 x 1,5N B = ESIM. MHS 1 x 4 x 0,5  
KLM 4 x 0,8  
KLMA 4 x 0,8 + 0,8

- VETOPAINIKE FAP 3002
- HÄLYTIN FIM 1200
- VALVONTAKOJE FEH 1001
- MUUNTAJA 230V / 15V / 2VA - MUUNTAJA ASENNETAAN AINA OMAAN RASIAAN FLM 1000
- HÄLYTYS PAINIKE h=0,3 m
- NARU JÄTETÄÄN NIIN PITKÄKSI, ETTÄ SE ON h= 0,3 m LATTIASTA
- ASENNUUS WC:N OVEN YLÄPUOLELLE ULOS
- VALVONTAKOJEELLA KUITTAUSNAPPI h=1,8 m

KO. JÄRJESTELMIÄ KAIKKIIN INVA-WC:HIIN

## VARATTU VALO (ESIM. ABB)

### TARKOITUS


VARATTU VALO A KÄYTETÄÄN TOIMISTO, NEUVOTTELU, YMS. HUONEIDEN "ÄLÄ HÄIRITSE" -MERKKIVALONA.

### TOIMINTAPERIAATE

KUN NEUVOTTELUHUONEEN SISÄLLÄ OLEVAA KYTKINTÄ PAINETAAN, HUONEEN ULKOPUOLELLA OLEVA MERKKIVALO SYTTYY OSOITTAEN, ETTÄ HUONE ON VARATTU. KYTKIMEN LED-MERKKIVALO SYTTYY MYÖS OSOITTAAMAAN NEUVOTTELUHUONEESSA OLEVILLE, ETTÄ ULKONA KÄYTTÄVÄLLÄ OLEVA MERKKIVALO ON AKTIVOITU. KÄYTÄVÄN MERKKIVALO JA KYTKIMEN LED SAMMUTETAAN PAINAMALLA KYTKINTÄ TOISTAMISEEN. TARVITTAESSA JÄRJESTELMÄÄN VOIDAAN LIITTÄÄ USEAMPI MERKKIVALOJA JA KYTKIMIÄ.

KAAPeloINTI: A = ESIM. MMJ 3 x 1,5S B = ESIM. MHS 1 x 4 x 0,5


### JOHDOTUS KYTKIMEN KAUITTA

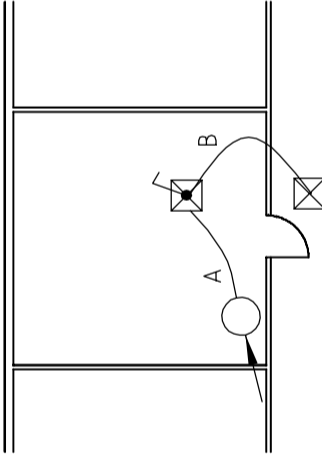

- MERKKIVALO FIM 1000
- KYTKINTAULU, 1-NAPPINEN FAK 1011

## SISÄÄNPYYNTÖJÄRJESTELMÄ, DIGITAALINEN (ESIM ABB)

TÄMÄ PERUS JÄRJESTELMÄ TOIMII SEURAAVASTI: SISÄÄNPYYNTÖJÄRJESTELMÄSSÄ OVIKOJEEN PAINIKETTA SOI PÖYTÄKOJEEN SUMMERI. SISÄLLÄ OLEVAN HENKILÖN PAINAESSA VIHREÄTÄ PAINIKETTA SYTTYY OVIKOJEEN VIHREÄ MERKKIVALO JA SUMMERI SOI MERKKISISÄÄNPYYNTÖJÄRJESTELMÄSSÄ "KÄY SISÄÄN OLE HYVÄ". SISÄLLÄ OLEVA HENKILÖ VOI VASTATA KOULUTUKSEEN MYÖS SYTYTTÄMÄLLÄ Keltaisen tai punaisen "VARATTU" MERKKIVALON PUNAISEN "VARATTU" VALO VOIDAAN MYÖS OHJATA PALAAMAAN ESIMERKIKSI NEUVOTTELUN AJAKSI LISÄKSI TÄMÄN JÄRJESTELMÄN Keltainen "ODOITA" MERKKIVALO PALAÄ AINA KUN PUHELIN ON VARATTU. Keltainen merkkivalo toimii myös puhelimen soiton rinnakkaismerkkivalona.

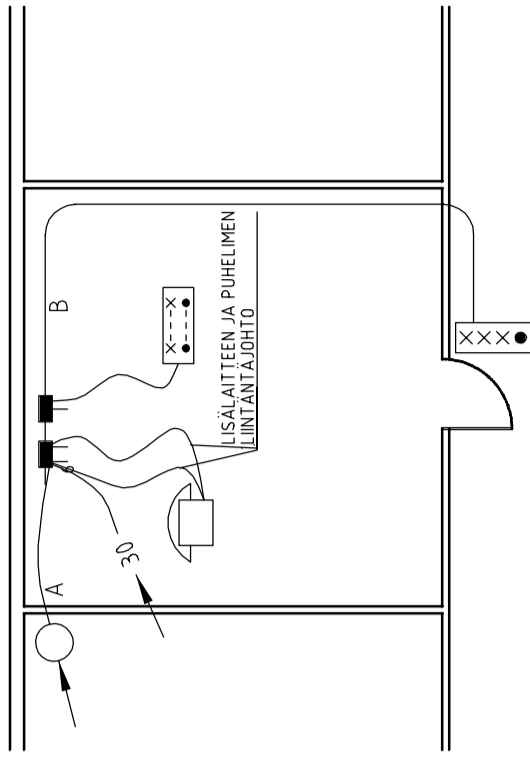

KAAPeloINTI: A = ESIM. MMJ 2 x 1,5N B = MHS 3 x 2 x 0,5

- PÖYTÄKOJE FIP 2000
- OVIKOJE FIO 2000
- PUHELIMEN JA LISÄLAIITTEEN LIITIN FOT 2206
- PISTORASIA VÄLIKOSKETTIMELLA FOT 2000

KUNNAN OSA KORTTEI TONTTI RAKENNUKSEN TUNNUS VIRANOMASTEN MERKINTÖÄ

RAKENNUS TOIMERPIDE MUUTOS-/UUDISRAKENNUS PIIRUSTUSAJAI SÄHKÖ JUOKS.NRO

KOHDE SISÄLTÖ MERKINANTO- JA KUTSUJÄRJESTELMÄT MITTAKAAVA

Koy Porin Asema-aukio PERIAATEKAAVIO

OSOITE NIMI JA TUKINTO (alunimi.sakari@optiplan.fi) SUUNN.NRO TIEDOSTO MALLI

Kari Kavonius SUUNN.ALA 6079 6079 6079J3110.DWG

SUUNN. PIIRI: TARK. PAIVÄMÄÄRÄ PIR.NRO MUUTOS

24.1.2014

ALLEKIRJOTUS

MANNINHEIMINTIE 105/PL 4B PUH 010 507 6000 FAX 010 507 6100

KUTOMONKATU 11/PL 56 PUH 010 507 6000 FAX 010 507 6200

SIMEIJSKINKATU 18B PUH 010 507 6000 FAX 010 507 6400

**optiplan**